

**UCHWAŁA NR/2026
RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE
z dnia 2026 roku**

w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, trawników, upraw rolnych, napełniania basenów i oczek wodnych oraz mycia samochodów wodą z gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzymin

Na podstawie art. 40 ust. 1, 3 i 4 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 3 i art.14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W związku z ponadnormatywnym zużyciem wody i spadkami ciśnienia w sieci wodociągowej oraz w celu zabezpieczenia zasobów wody dla jej użytkowników w warunkach suszy i w konsekwencji niedoboru wody, wprowadza się na terenie Gminy Radzymin zakaz podlewania ogrodów, trawników, upraw rolnych, napełniania basenów i oczek wodnych oraz mycia samochodów wodą z gminnej sieci wodociągowej. Zakaz nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie oferowania usług mycia pojazdów.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od 15 czerwca 2026 r. do 15 września 2026 r. w godzinach od 5:00 do 10:00 oraz od 16:00 do 22:00.

§ 2. Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1 uchwały, podlega karze grzywny na zasadach określonych w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2025 r., poz. 7345, z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty - poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radzymin i wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia jej ogłoszenia.

2. Uchwała podlega również ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie do uchwały w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, trawników, upraw rolnych, napełniania basenów i oczek wodnych oraz mycia samochodów wodą z gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzymin

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Przepisy porządkowe, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy samorządzie gminnym, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.


Z uwagi na duży pobór wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzymin, związany z brakiem opadów atmosferycznych oraz znaczącym przyrostem liczby odbiorców przyłączonych do sieci, w celu zabezpieczenia wszystkim mieszkańcom dostępu do wody dla celów socjalno-bytowych, a także ze względu na konieczność utrzymania odpowiedniego ciśnienia w hydrantach dla zapewnienia ochrony przeciwpożarowej Gminy Radzymin, wprowadza się zakaz podlewania ogrodów, trawników, upraw rolnych, napełniania basenów i oczek wodnych oraz mycia samochodów wodą z gminnej sieci wodociągowej. Zakaz obowiązuje w godzinach szczytu rozbioru wody z sieci wodociągowej tj. od 5:00 do 10:00 oraz od 16:00 do 22:00 w okresie od 15 czerwca do 15 września 2026 roku.

Ilość wody, którą może wyprodukować Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Batalionów Chłopskich 8 wynosi 5000 m³/d. W roku 2025 średni rozbiór wody wynosił 3900 m³/d, natomiast maju w roku 2026 rozbiór wody wynosi 4900 m³/d i ma trend wzrostowy.

Poniżej przedstawiono wykres produkcji wody w poszczególnych miesiącach, w latach 2024-2025, z którego wynika, iż największa produkcja przypada na miesiące letnie tj. od czerwca do września, co jest związane z okresem wegetacji roślin i ich podlewaniem.

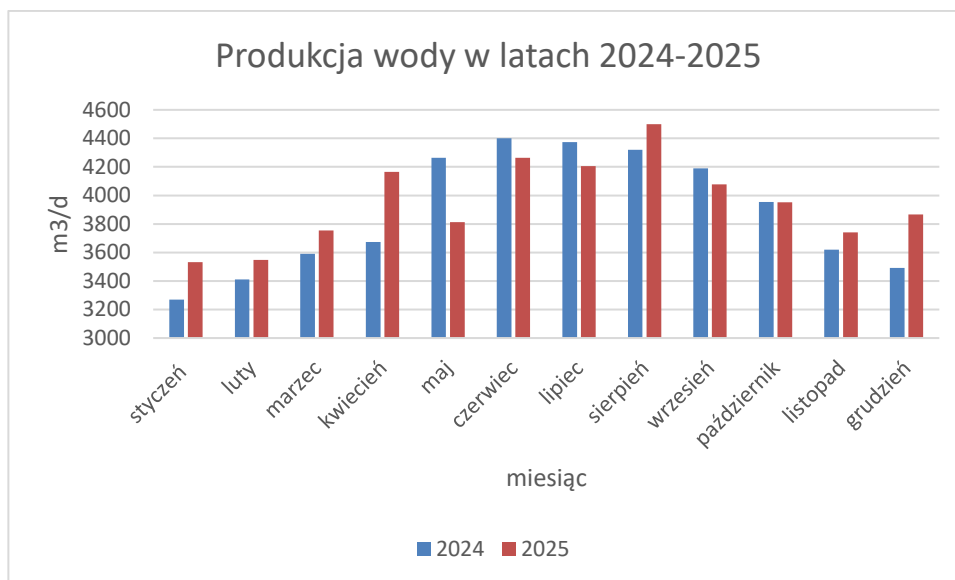

Kolejny wykres przedstawia produkcję wody (kolor różowy) w czasie jednej doby w dniu 6 – 7 maja, gdy temperatura powietrza wynosiła powyżej 20 °C. Wykres rozpoczyna się od godziny 24.00 dnia 6 maja do godziny 24.00 dnia 7 maja. Zauważyć można, iż najwyższe rozbiory wody przypadają na godziny poranne oraz wieczorne. Maksymalny rozbiór wody wyniósł 359 m³ o godzinie 20.00.

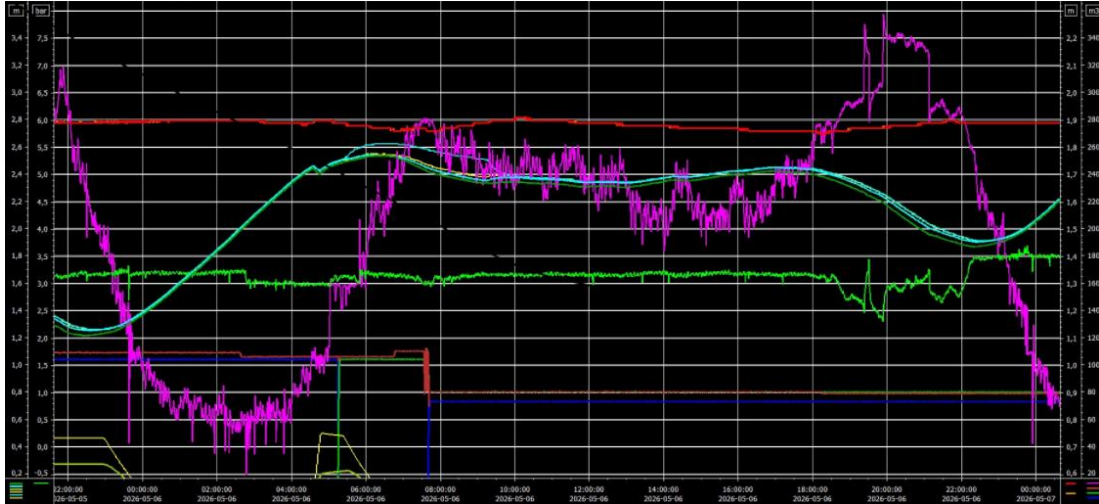

W odpowiedzi na stały wzrost liczby mieszkańców oraz inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej, Gmina Radzymin buduje drugą Stację Uzdatniania Wody przy ul. Rycerskiej 50 o wydajności 5000 m³/d, dzięki czemu dwukrotnie powiększy się zasób wody uzdatnionej. Inwestycja zakończy się w pierwszym kwartale 2028 roku i do tego czasu konieczne jest racjonalne korzystanie z wody pochodzącej z gminnej sieci wodociągowej.